

A

B

CAIXA 01 - IHM

FABRICA DE RAÇÃO RETROFIT

C


Cliente: EMBRAPA

D

QUADRO ELÉTRICO

220 V - 1F + T + N

D

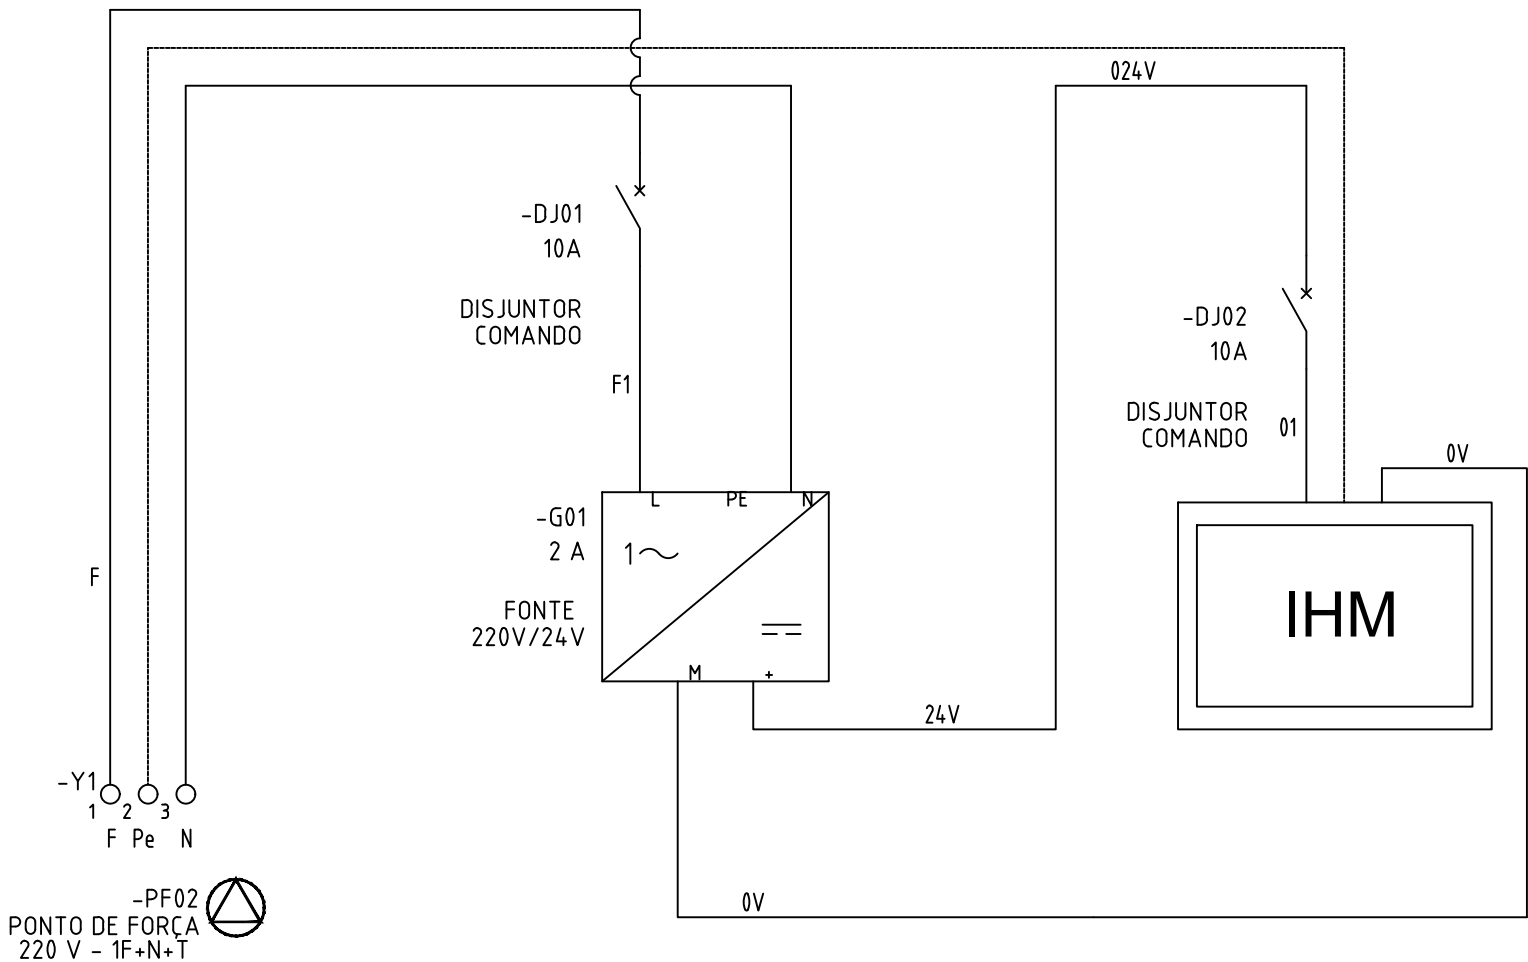

OBS: Todas as partes metálicas não energizadas (massas) devem ser devidamente aterradas.

△	/	/		
△	/	/		
△	/	/		
△	/	/		
△	/	/		
	Data Rev.	Descrição Revisão	Por	




Projetista JEAN SOUZA			Projeto CAIXA 01 - IHM
Data 20 / 08 / 25			Cliente EMBRAPA
Esc. SE / SE	Pág. 01	Arquivo PROJ. 003..25	

A



B

C

D

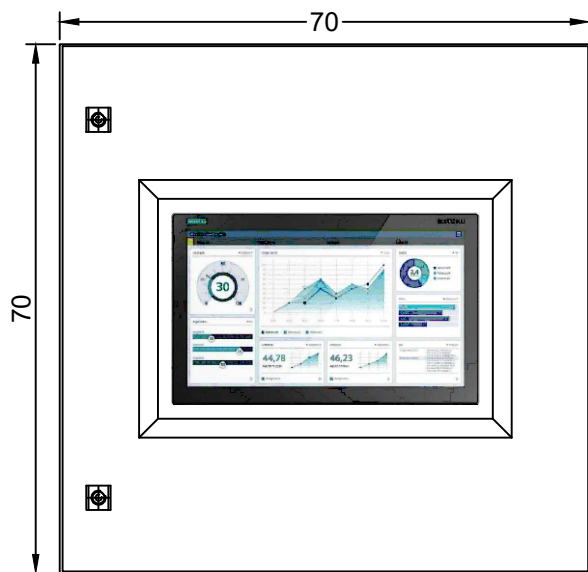

PROFUNDIDADE: 30cm

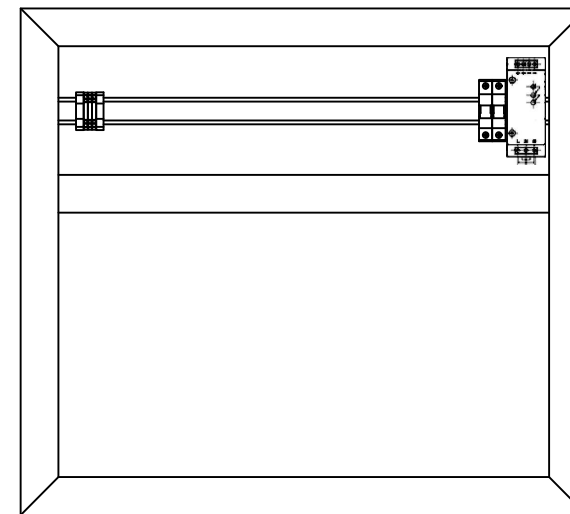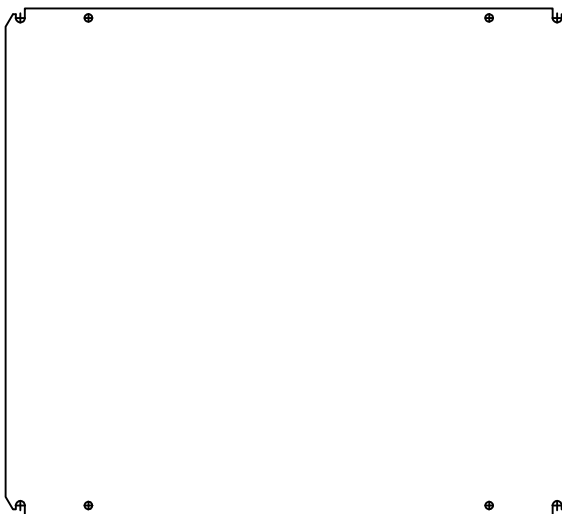

A

B

C

D

OBS¹: Prever fecho ou dispositivo para cadeado (trava de segurança) na porta do quadro elétrico.
OBS²: Considerar moldura de proteção em alumínio e visor em policarbonato para IHM.

△	/	/		
△	/	/		
△	/	/		
△	/	/		
△	/	/		
	Data Rev.	Descrição Revisão	Por	



Projetista
JEAN SOUZA

Data
20 / 08 / 25

Esc.
SE / SE

Pág.
02

Projeto CAIXA 01 - IHM
Cliente EMBRAPA

Arquivo
PROJ. 003..25